



DIRECTIVES CANTONALES

Protection respiratoire



Partie G: Annexe I B

9. Engagement des appareils de protection respiratoire

9.1 Introduction

Avant chaque utilisation, la mise en service doit être effectuée consciencieusement et rapidement par le porteur d'appareil. Le chef place son équipe dans une formation lui permettant de commander et surveiller l'exécution des ordres.



9.2 Appareils de protection respiratoire à air comprimé

9.2.1 Préparation

Préparez l'appareil !

- étendre les bretelles et la ceinture
- contrôler les raccords
- déclencher la surpression (si nécessaire)

Ouvrez la/les bouteille(s) ! *

- contrôler le signal avertisseur
 - lire la pression
- [annoncer si elle est de 10% inférieure à la pression nominale de remplissage de la/des bouteille(s)]**

Contrôlez le cornet !

[dans l'ordre des porteurs, une seule et forte pression]

Endossez l'appareil !

- tendre les bretelles
- fermer la ceinture

9.2.2 Engagement

Engagement- Contrôlez et annoncez la pression !

- lire la pression et l'annoncer nominativement dans l'ordre des porteurs

Mettez le masque !

- enlever le casque (si nécessaire)
- mettre le masque et le fixer
- encliqueter la soupape à la demande

Contrôle réciproque !

[du port de l'appareil (masque, bretelles, ceinture, manomètre, cornet)]

- mettre le casque (si nécessaire) et les gants
- enclencher la balise de localisation
- annoncer prêt en levant une main

Les moyens de liaison sont à contrôler avant l'engagement

9.2.3 Repli

Repli !

- enlever le casque (si nécessaire)
- déclencher la surpression (si nécessaire)
- encliqueter la soupape à la demande sur le support de la ceinture
- enlever le masque
- mettre le casque (si nécessaire)

Contrôlez et annoncez la pression !

- lire la pression et l'annoncer nominativement dans l'ordre des porteurs
- déclencher la balise de localisation
- déposer l'appareil
- fermer la/les bouteille(s) et détendre la pression

* pour les appareils à air comprimé du type bi bouteilles, le contrôle de la pression des bouteilles s'effectue de la manière suivante :

- ouvrir la bouteille de gauche (1/4 de tour)
- contrôler le signal avertisseur
- lire la pression, [annoncer si elle est de 10% inférieure à la pression nominale de remplissage de la/des bouteille(s)]
- fermer la bouteille de gauche et détendre la pression
- ouvrir complètement la bouteille de droite
- lire la pression, [annoncer si elle est de 10% inférieure à la pression nominale de remplissage de la/des bouteille(s)]
- ouvrir complètement la bouteille de gauche




DIRECTIVES CANTONALES
Protection respiratoire




Partie G: Annexe I E


Le contrôle réciproque

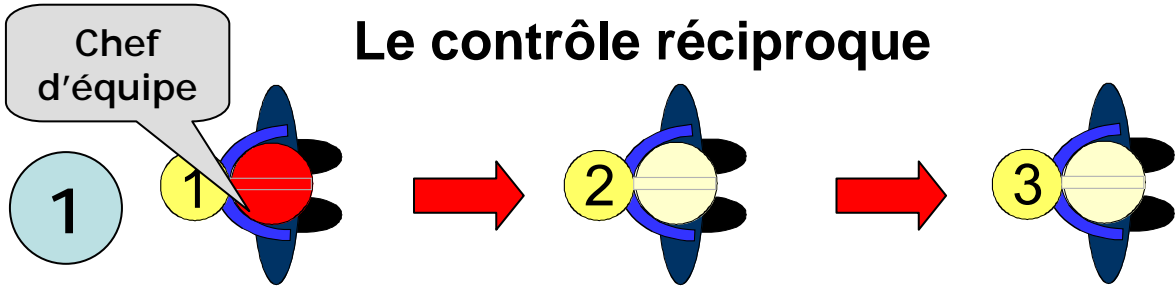


Contrôle du dos

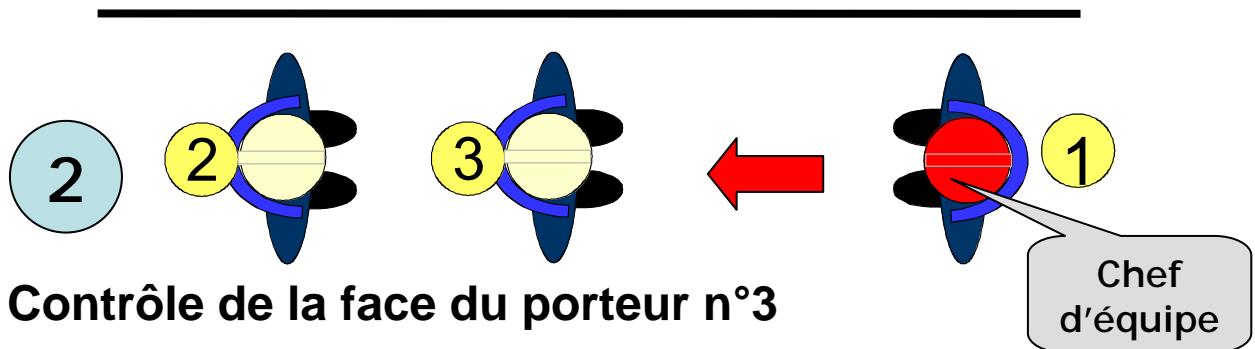

Contrôle de la face du porteur n°3

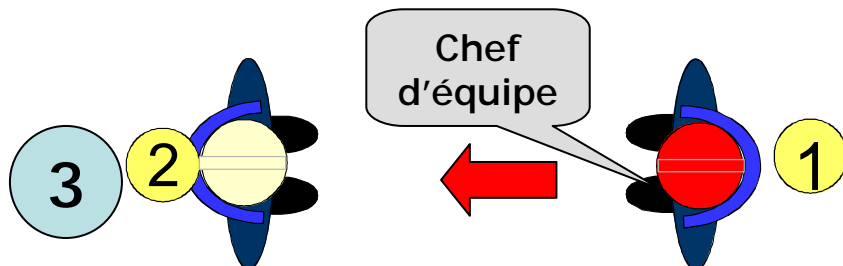

Contrôle de la face du porteur n°2

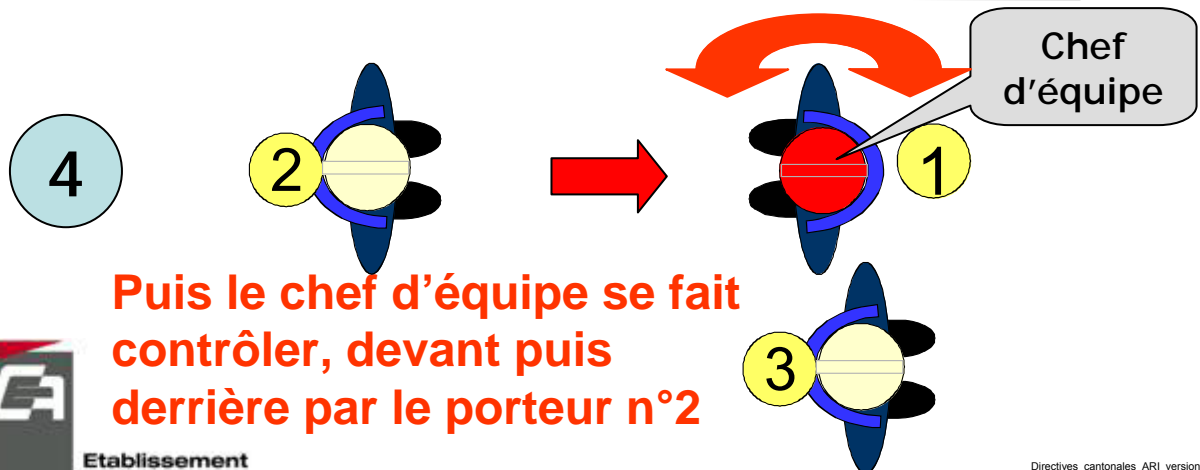

Puis le chef d'équipe se fait contrôler, devant puis derrière par le porteur n°2

